


מיקום חיבור האוגן למסגן

מקרא סימוני חשמל ותאורה:

*C	שקע התקנה בטווח של 150 ס"מ ממיקום המארז המיועד
C	שקע/י כוח עפ"י מספר מצויין
⊕	נק' טלפון
⊖	נק' אנטנה
⊗	מתג בודד

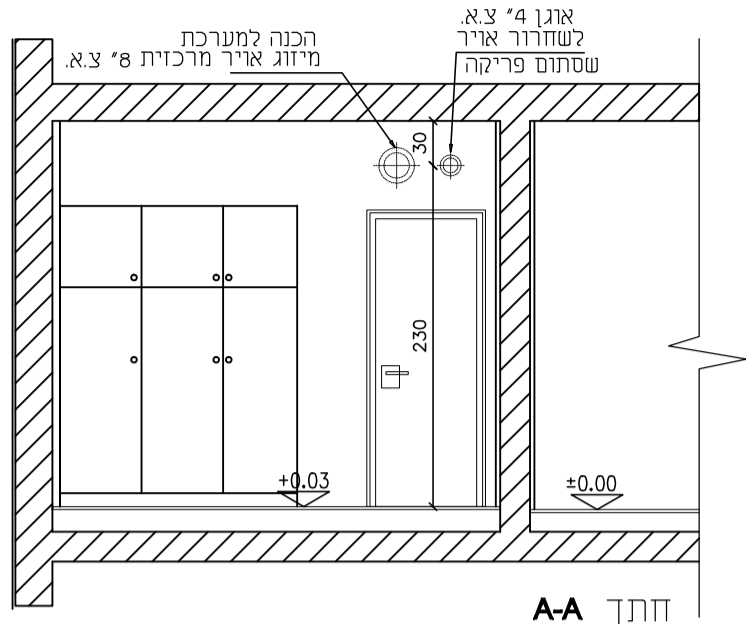


חתך A-A

מיקום אוגן אפשרי ע"פ תקנון פיקוד העורף אוגן 4 צ.א. כניסת אוויר

מערכת סינון אב"כ תקנית TADIRAN SAFE

אוגן 4 צ.א. שחזור אוויר


מיקום אוגן אפשרי ע"פ תקנון פיקוד העורף אוגן 4 צ.א. כניסת אוויר

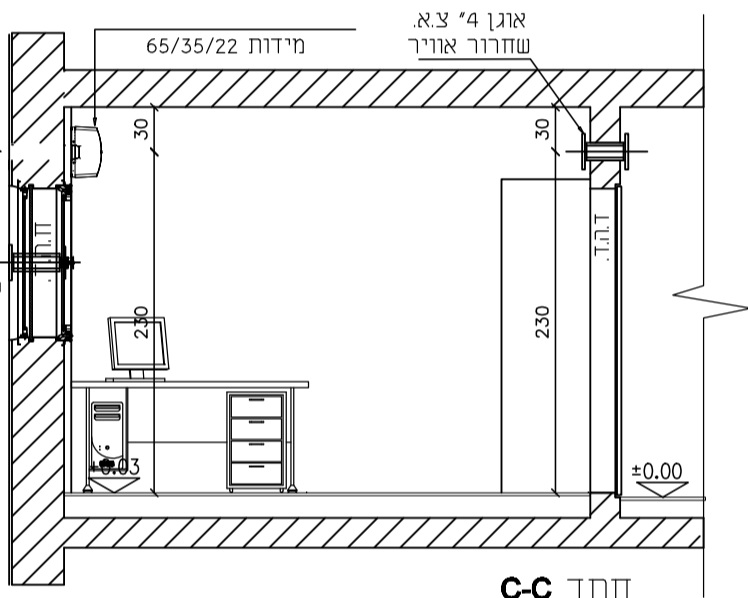


חתך C-C

מערכת סינון אב"כ תקנית TADIRAN SAFE

מיקום אוגן אפשרי ע"פ תקנון פיקוד העורף אוגן 4 צ.א. כניסת אוויר

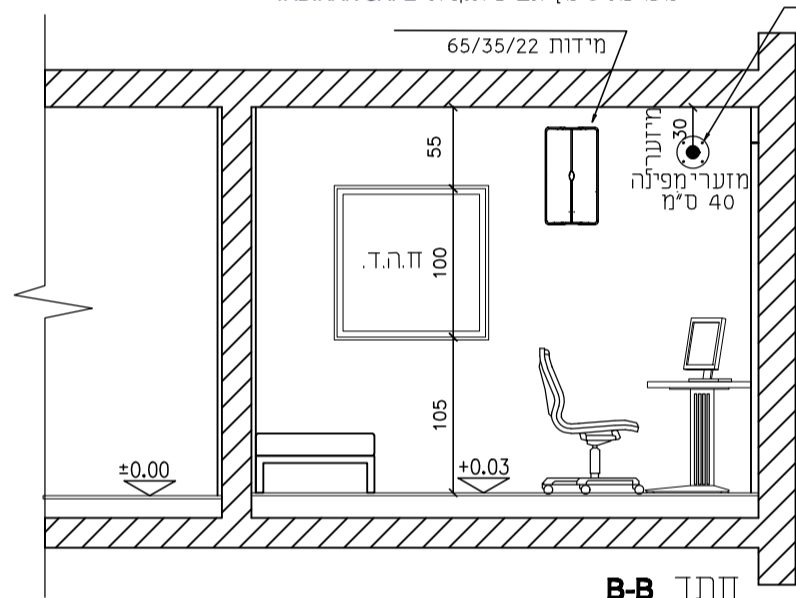


חתך B-B

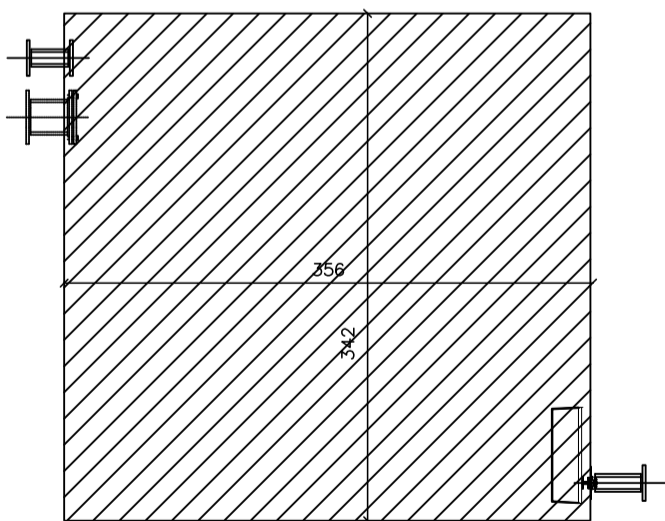

נפח ממ"ד: $31.65 = 260 \times 356 \times 342$
 מס' החלפות אוויר נדרש: 1
 31.65 מ"ק x 1 החלפות אוויר = 31.65 מ"קש
 הספיקה הנדרשת: 6 אנשים x 6 מ"ק לאדם = 36 מ"קש
 המערכת מספקת 36 מ"קש

שסתום פריקה אוגן לשחזור אוויר הכנה למערכת מיזוג אוויר מרכזי

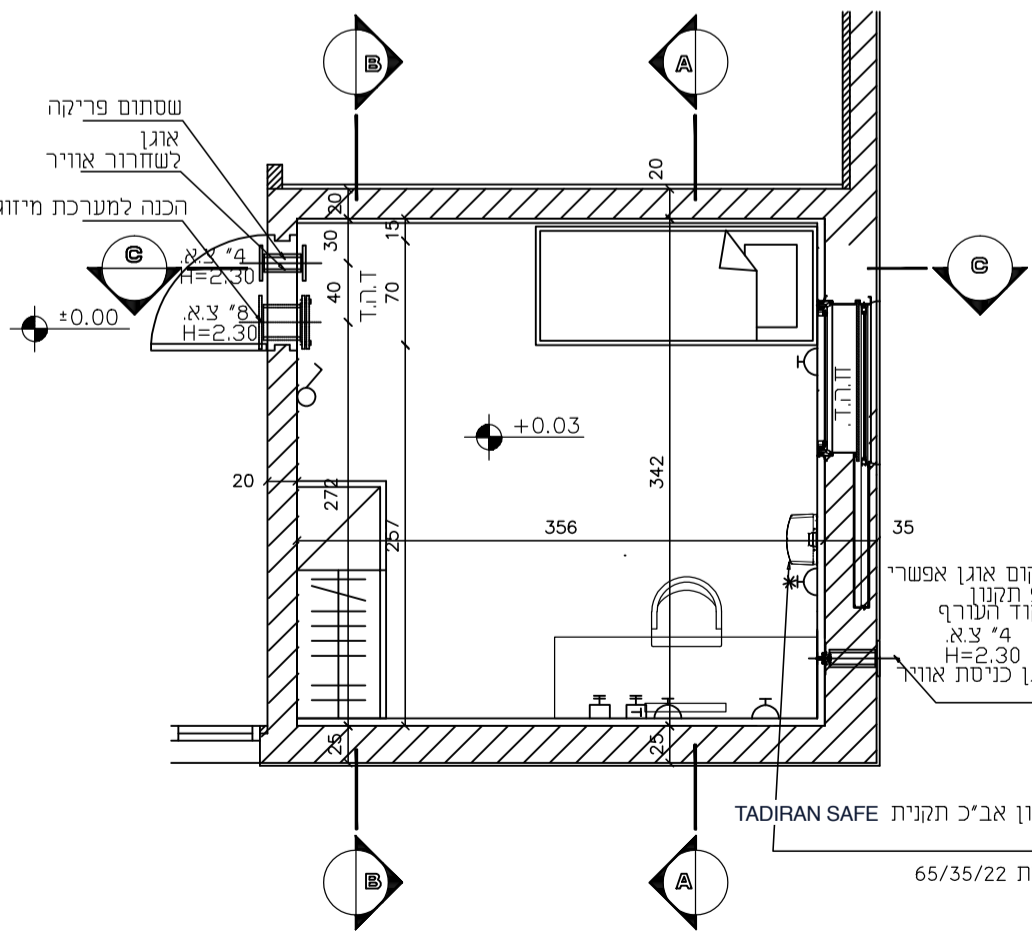

מיקום אוגן אפשרי ע"פ תקנון פיקוד העורף אוגן 4 צ.א. $H=2,30$ כניסת אוויר

מערכת סינון אב"כ תקנית TADIRAN SAFE מידות 65/35/22

תכנית הממ"ד קנ"מ 1:50
 מערכת סינון ליד אוגן כניסת אוויר במצב אנכי